



⑨			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		660	
W		760	
t		240	



⑨			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		660	
W		760	
t		240	



⑨			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		660	
W		760	
t		240	



⑨			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		1300	
W		340	
t		260	



⑨			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		1300	
W		340	
t		260	



⑨			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		1300	
W		340	
t		260	



⑩			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		640	
t		290	



⑩			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		640	
t		290	



⑩			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		640	
t		290	



⑪			
A-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		220	



⑪			
A-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		220	



⑪			
A-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		220	



⑪			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		160	



⑪			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		160	



⑪			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		160	



⑪			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		300	
W		410	
t		200	



⑪			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		300	
W		410	
t		200	




⑪			
D-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		300	
W		410	
t		200	






⑫			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		750	
W		650	
t		180	

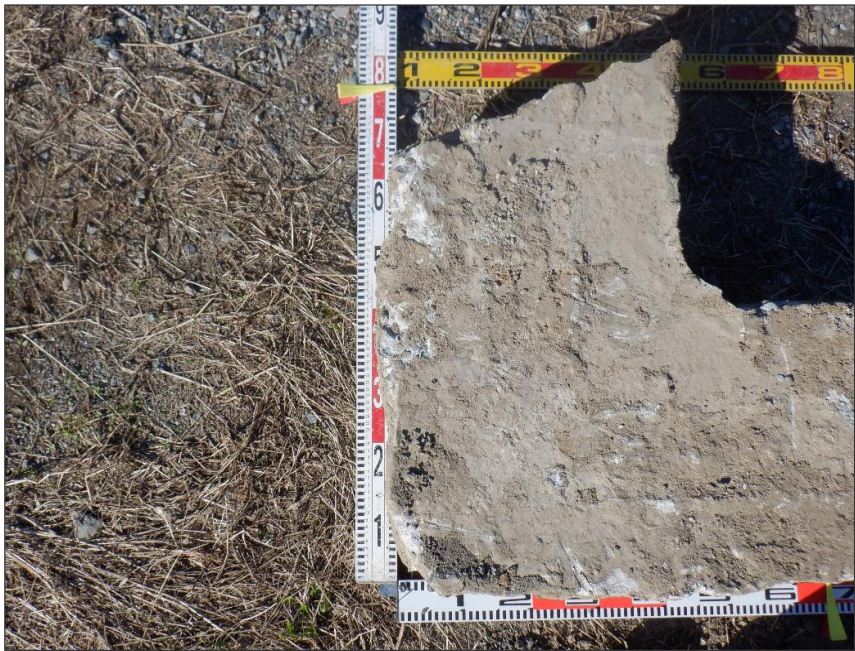

⑫			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		750	
W		650	
t		180	



⑫			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		750	
W		650	
t		180	

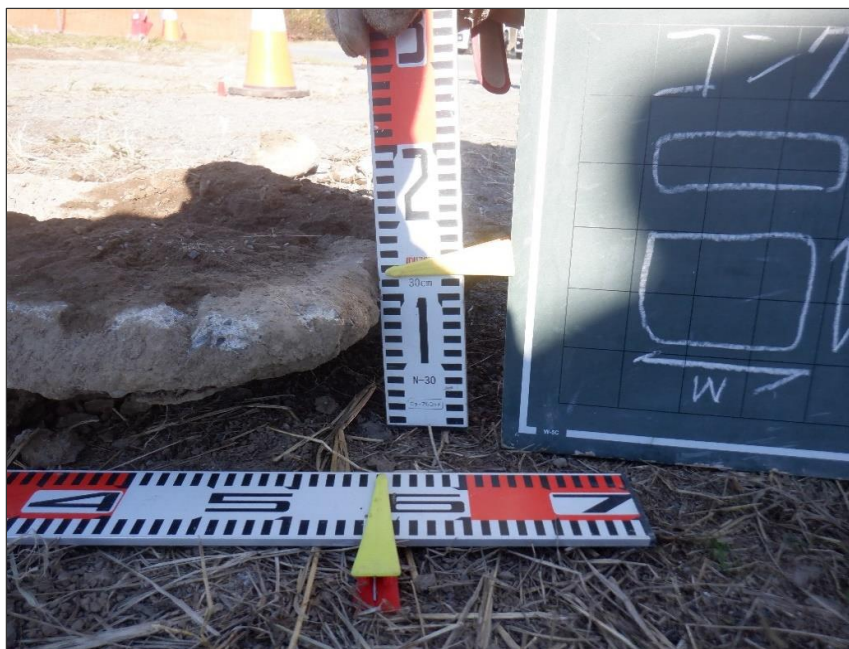



⑬			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		500	
t		190	



⑬			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		500	
t		190	



⑬			
B-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		650	
W		500	
t		190	




⑬			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		450	
t		130	



⑬			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		450	
t		130	



⑬			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		450	
t		130	

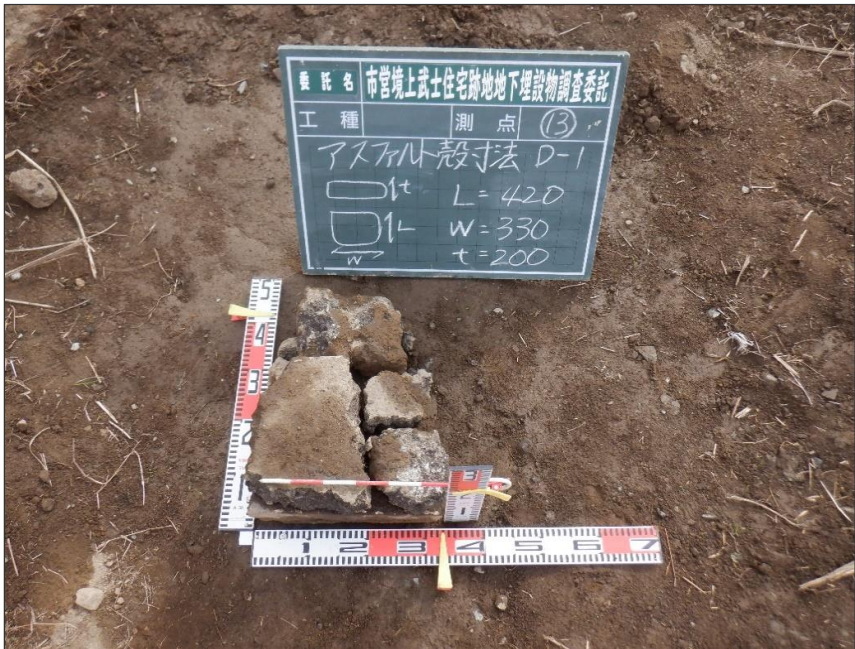

⑬			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		330	
t		200	



⑬			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		330	
t		200	



⑬			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		330	
t		200	



⑬			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		690	
W		270	
t		150	



⑬			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		690	
W		270	
t		150	



⑬			
E-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		690	
W		270	
t		150	



埋設物



埋設物



埋設物



埋設物



埋設物



埋設物



埋設物



埋設物

アスファルト殻



埋設物

アスファルト殻



埋設物
コンクリート殻



埋設物
コンクリート殻



埋設物
コンクリート殻

推 定 埋 設 量

項 目	数 量	備 考
掘削面積	①～⑫ 588.0m ² ⑬ 70.5m ² 計 658.5m ²	① 1m×12m=12m ² ② 1m×45m=45m ² ③ 1m×49m=49m ² ④⑥ 1m×51m×2=102m ² ⑤ 1m×52m=52m ² ⑦ 1m×53m=53m ² ⑧～⑫ 1m×55m×5=275m ² ⑬ 1m×70.5m=70.5m ²
掘削体積	952.5m ³	①～⑫ 588m ² ×1.5m=882.0m ³ ⑬ 70.5m ² ×1.0m=70.5m ³
確認された埋設量	2.42m ³ 1.00m ³	コンクリート・アスコン殻 廃プラスチック類
対象体積	4321.0m ³	(3539.17m ² - 658.5m ²) × 1.5H = 4321.0m ³
推定埋設量	15.5m ³	952.5m ³ : 3.42m ³ = 4321.0m ³ : 推定埋設量(m ³)