




屋上



★見別添書2-1-



★見別添書2-1-

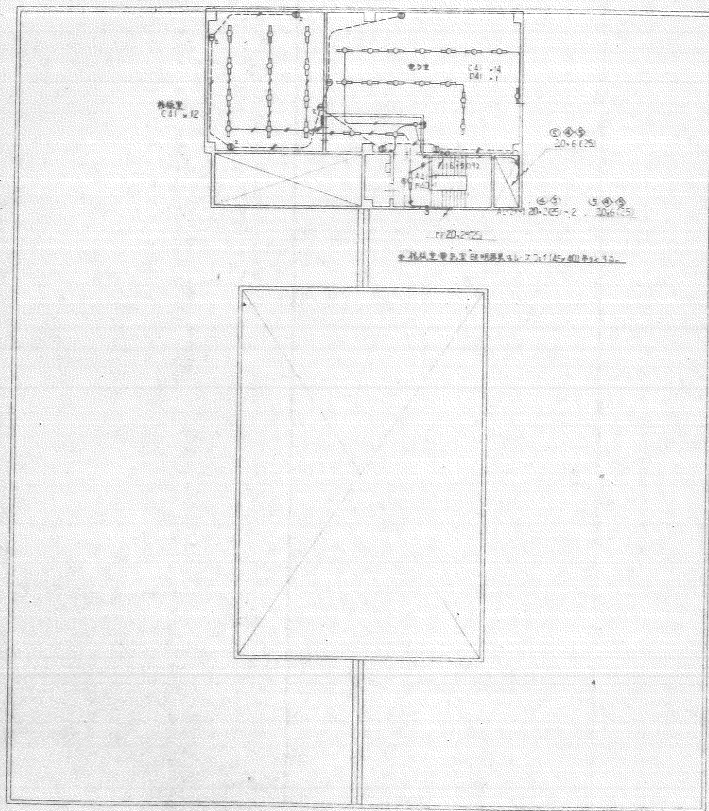

X3

X5

X7

X9

X10

3階R階 電灯設備図 S-1/200

備考

整理番号

承認

調査

設計

設計年月日

全案

No.

工事名 伊勢崎市公設地方卸売市場建設

工事


26.9


72

235

図面名称 3階R階 電灯設備図


Scale 1/200

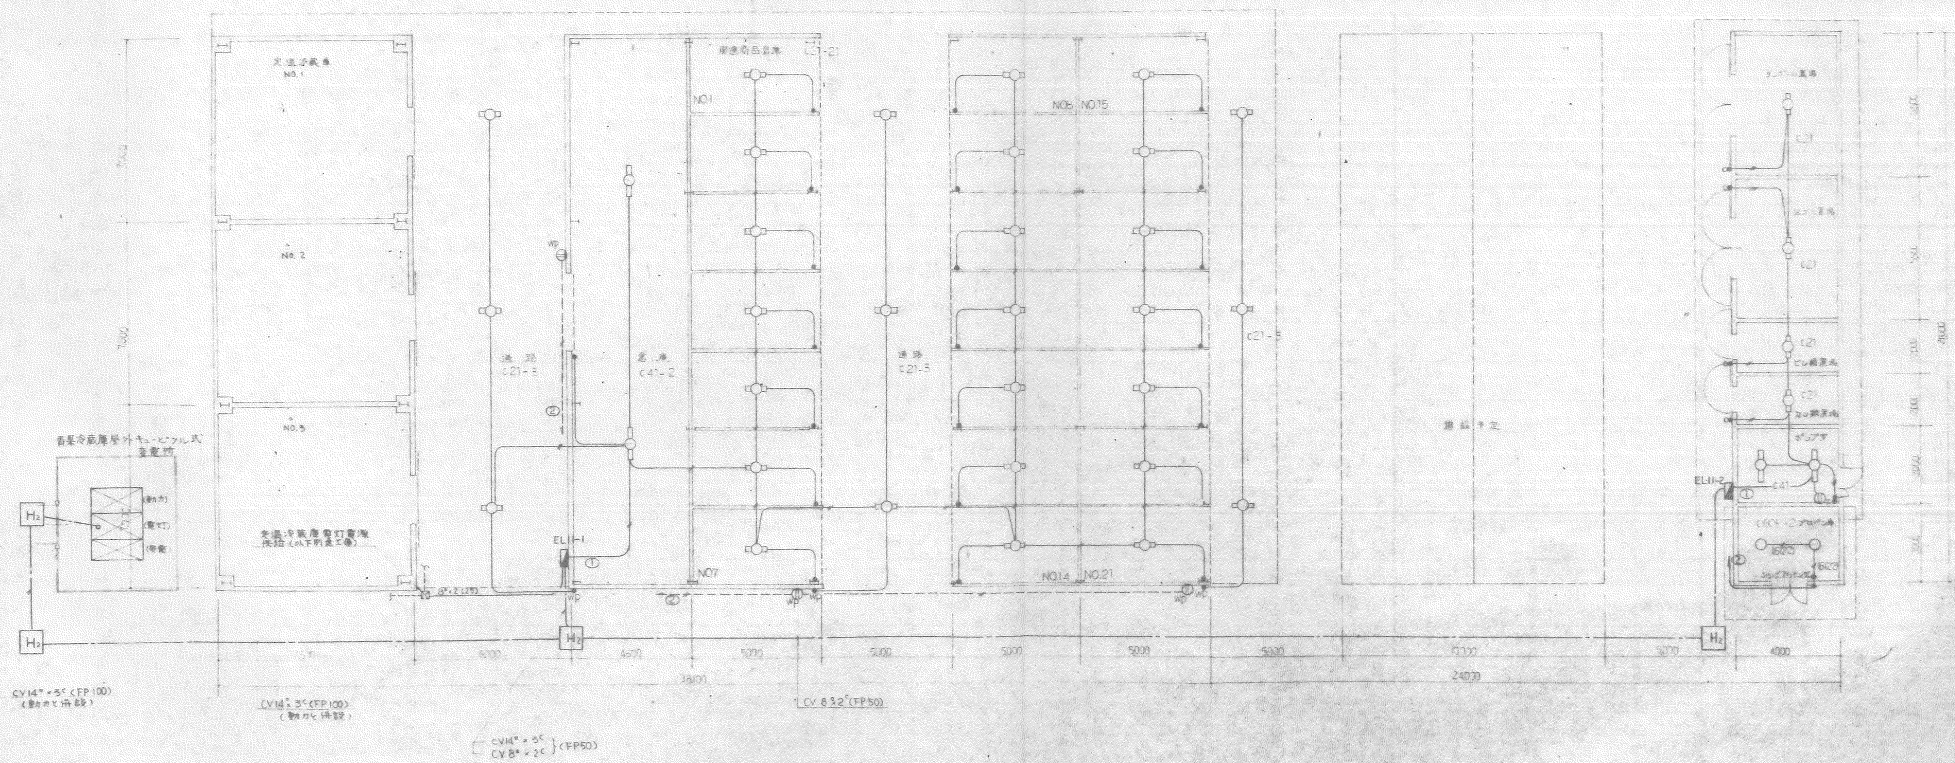

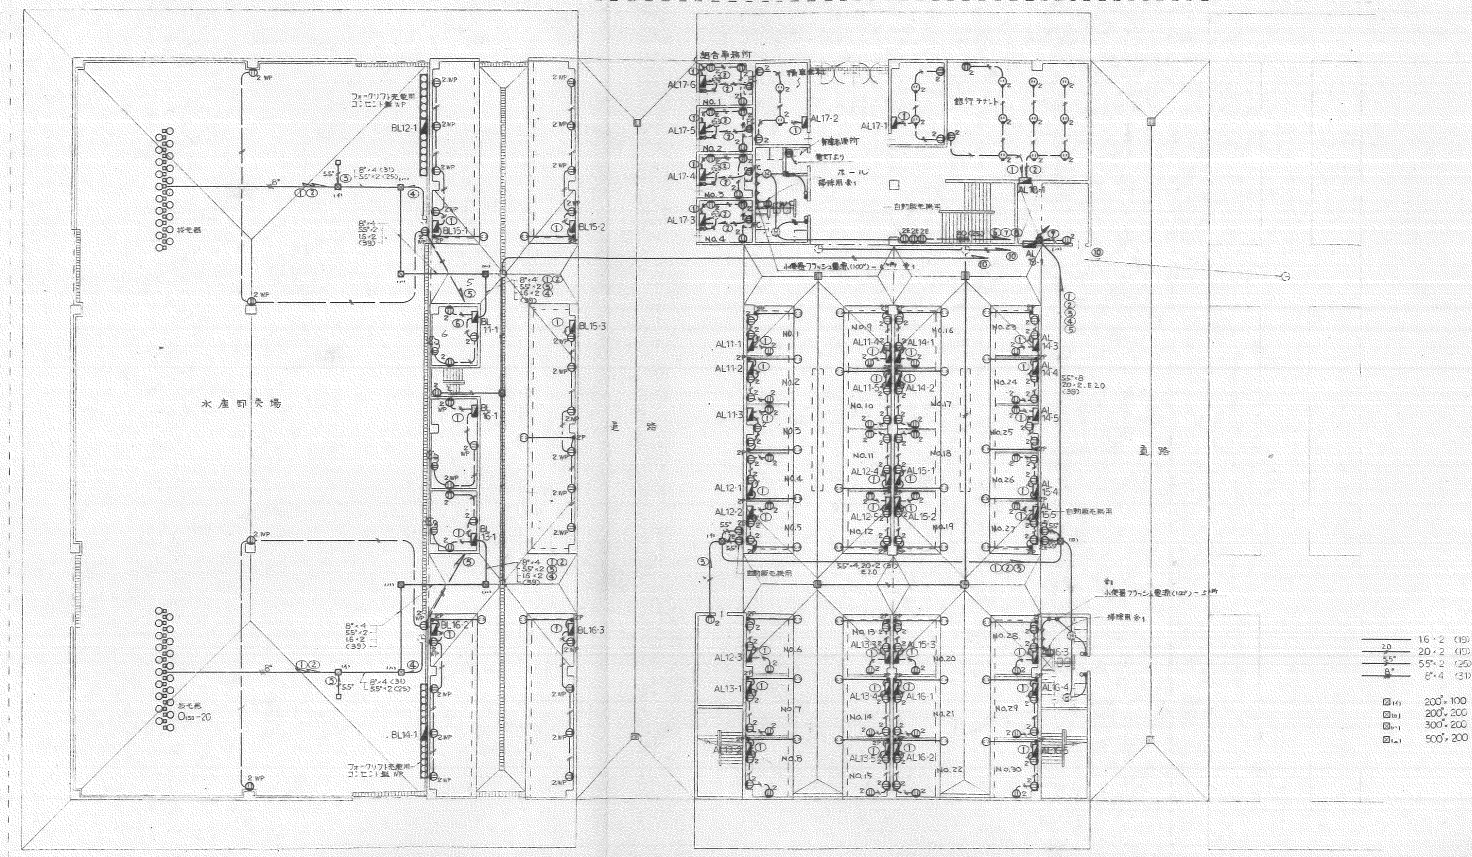

1階(水産棟)コンセプト設画図 5=1/200

16-2	150
20	100
55-2	120
27-4	130
①	200×100
②	200×200
③	300×200
④	500×200

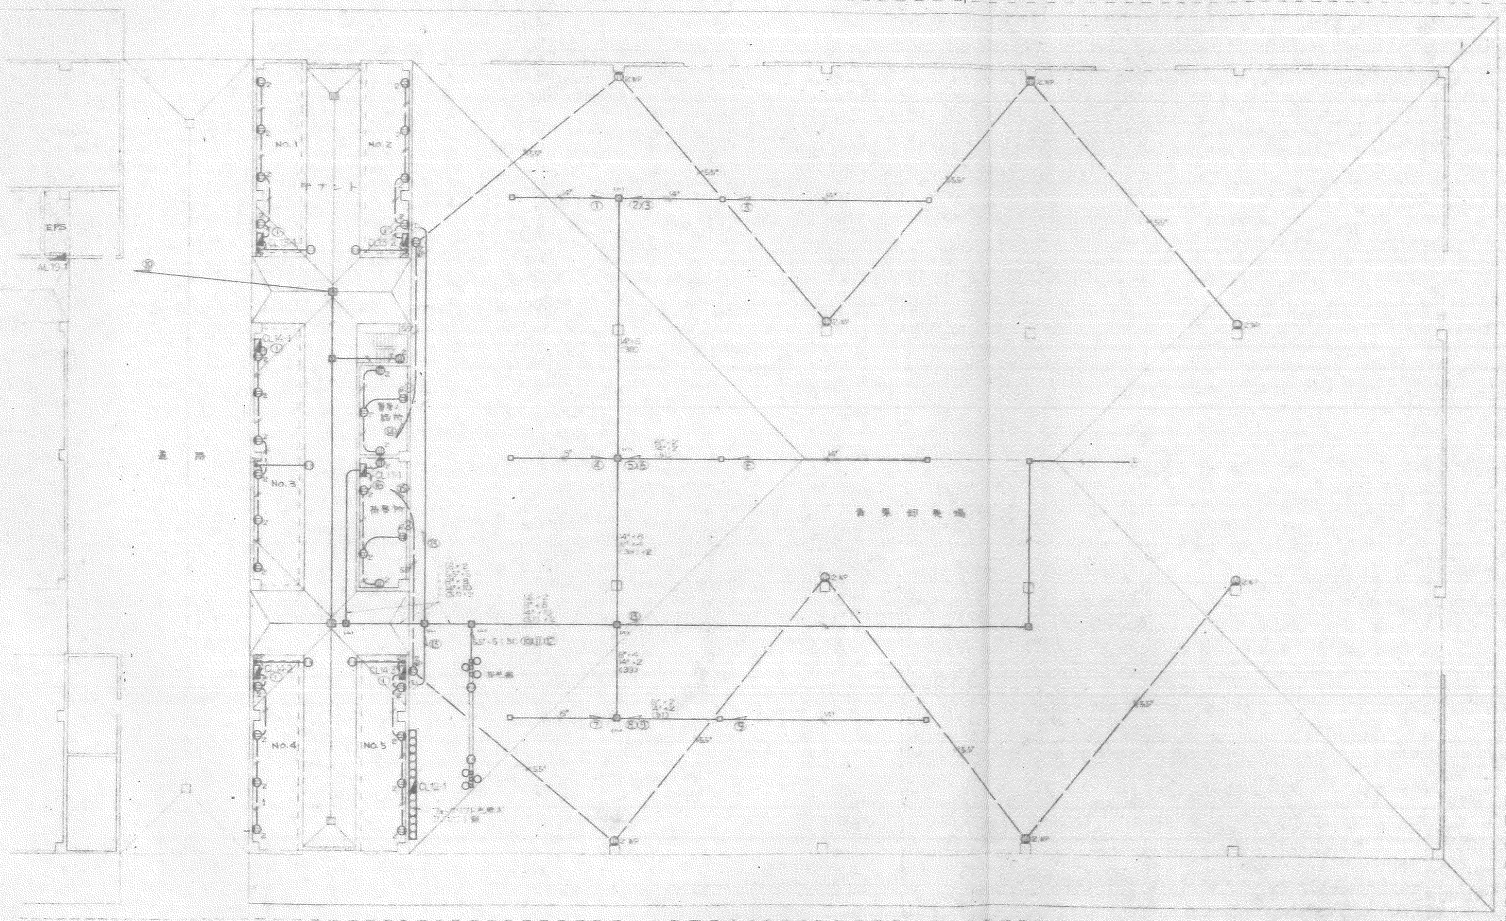

第一(香米楼)コンセプト図面 5-1/200

- 15+2
- 10+1
- 5+0
- 0+0
- 0+0
- 0+0

(電気)

備考


整理番号

[Redacted]

承認 調査 設計

設計年月日 55.9 全案 No. 72 239

工事名 建設物工事(電力局米市増設) 工事
 図面名称(1階(米楼)コンセプト図面) Scale 1/200





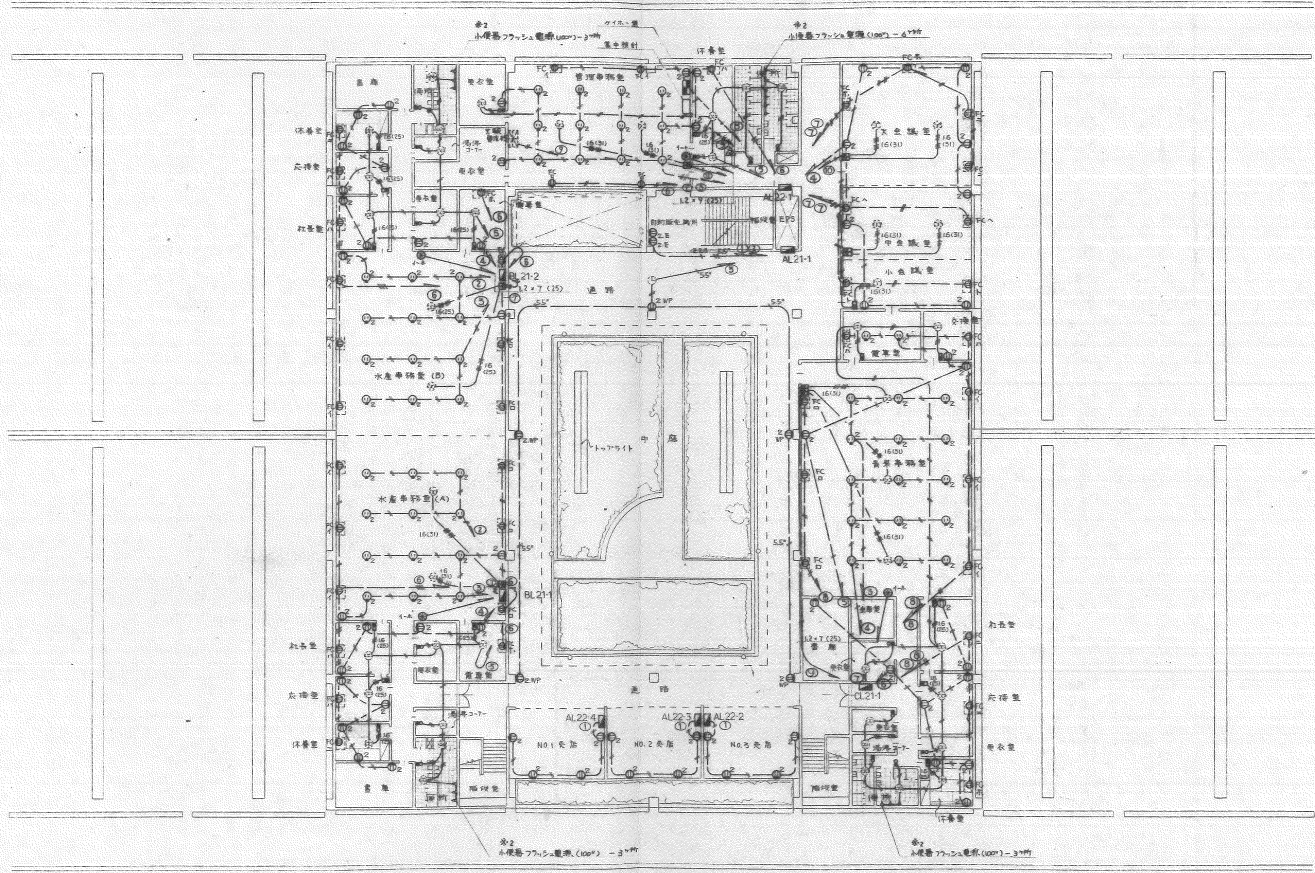
















- ◆ 特記ロの配管、配線は式・通り、サイズ
- 20+2 (15)
- 20+3 (15)
- 20+4 (25)
- 20+6 (25)
- 55+2 (25)
- FAC ファイアコントロールコンセント
- 空調用用3相・LL・L・N・PE (3線5線)

2階コンセント設備図 5=1/200

(16/4)

備考	空調機出力 566A (設計用方式変更=2.5)	整理番号		承認	調査	設計	設計年月日	全業	No.	工事名	工事
	第2 54 変更(追加)			●	●	●	56.9	72	240	2階コンセント設備図	Scale 1/200

 A20 FL20W-2 透射型 A40 FL40W-2	 A21 FL20W-1 地面型 A41 FL40W-1	 B40 FL40W-1 反射型	 C01 FL20W-1 C41 FL40W-1 反射型 C42 FL40W-2 C40W FL40W-2 透射型	 C40W FL40W-1 反射型 C40FL FL40W-1	 C42 FL40W-2 反射型	 D41 FL40W-2 反射型
 E20 FL20W-2 下照開放型 E40 FL40W-2	 E21 FL20W-1 下照開放型 E41 FL40W-1	 F40 FL40W-6 下照下照型	 G21 FL20W-1 反射型 G41 FL40W-1	 H20 FL20W-1 射下型	 I20 FL20W-1 射下型	 J20 FL20W-1
 D60 1L60W 埋込型 埋込型	 D60W 1L40W 射下型 D60 1L60W 透射型 D60 1L60W	 C60E 1L60W	 d25 FL20W-5	 C21 FL20W-1 射下型		

照明器具図 (1)

備考

整理番号

承認

調査

設計

設計年月日

全案

No.

工事名 伊勢湾市公設地方卸売市場建設 工事

56.9

72

241

図面名称 照明器具図 (1)


Scale 1/10

A41B FL40W-1	E22B FL20W-2 下曲板狀型	C42BP FL40W-2 5射型型 (φ17mm)	A41B FL40W-1 逆置型	K40B FL40W	L216 FL20W-1 誘導燈(右曲)	L218 FL20W-1 (φ17mm) (右曲)
M200 FL200W	N200 FL200W 埋込型	O200 HF300W	P300 FL300W	Q41 FL40W-1	R40 FL40W	S40 FL40W
W200 HF200W	W300 HF300W					

照明器具考圖 (2)

電話用配線
 1. 200 + 200 + 100
 2. 300 + 300 + 100
 3. 400 + 400 + 200
 4. 400 + 400 + 300
 5. 500 + 500 + 300
 6. 600 + 500 + 300

電話用配線
 1. 200 + 300 + 50
 2. 300 + 300 + 100
 3. 400 + 400 + 200
 4. 500 + 500 + 300

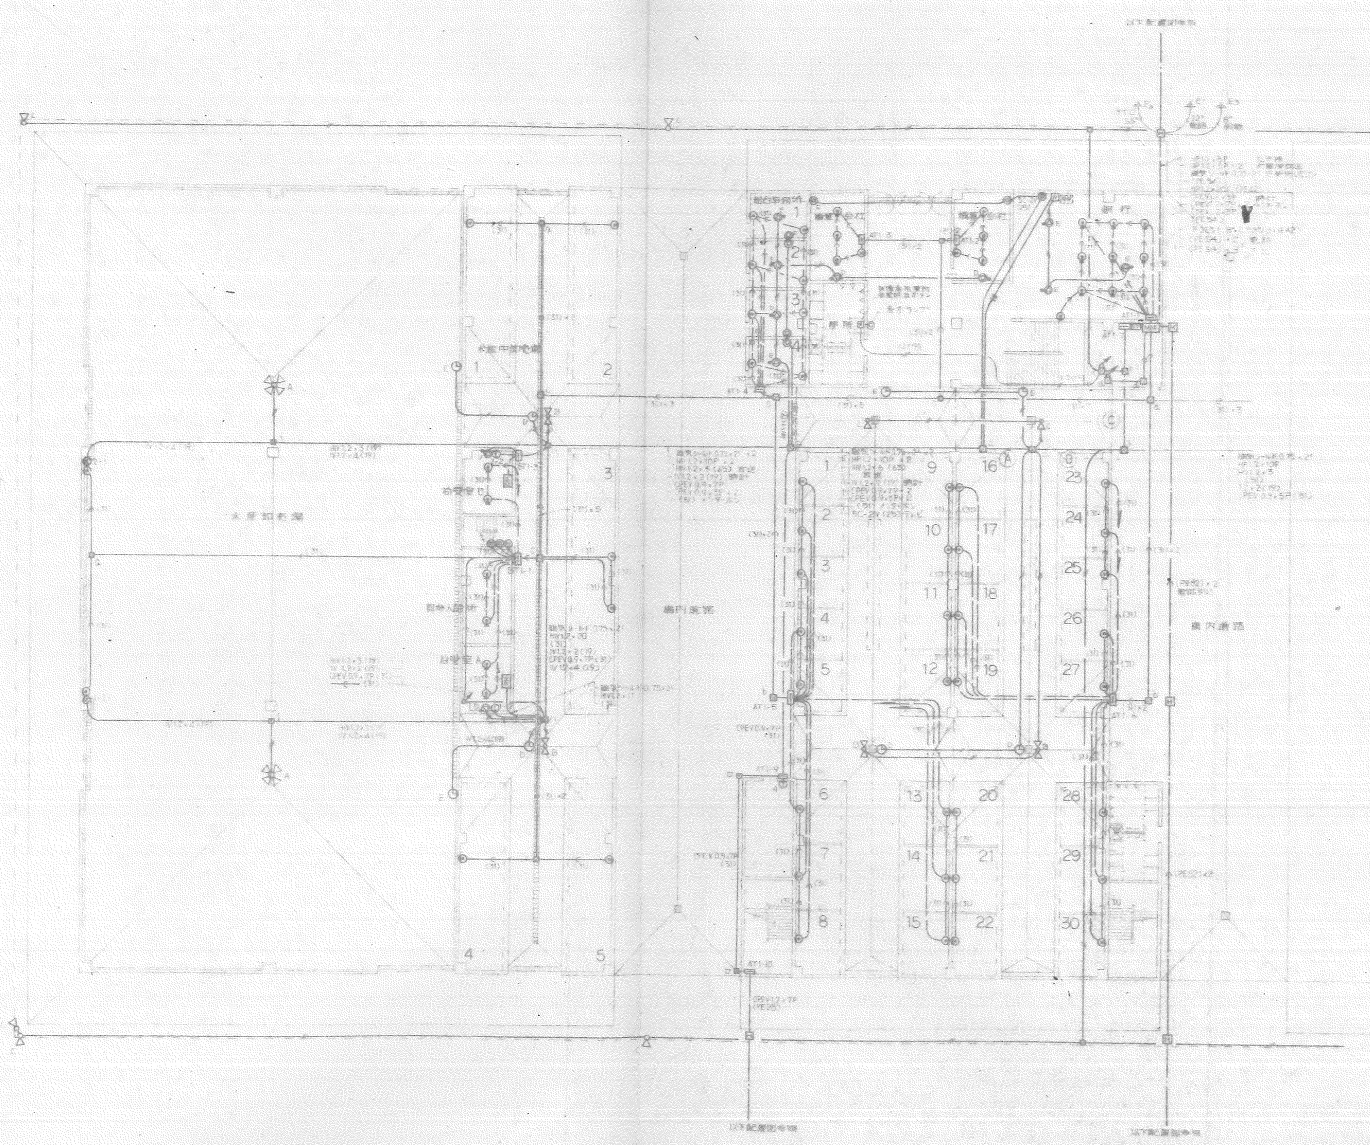

- (A) 電話用配線
 1. 200 + 200 + 100
 2. 300 + 300 + 100
 3. 400 + 400 + 200
 4. 400 + 400 + 300
 5. 500 + 500 + 300
 6. 600 + 500 + 300
- (B) 電話用配線
 1. 200 + 300 + 50
 2. 300 + 300 + 100
 3. 400 + 400 + 200
 4. 500 + 500 + 300
- (C) 電話用配線
 1. 200 + 300 + 50
 2. 300 + 300 + 100
 3. 400 + 400 + 200
 4. 500 + 500 + 300

(注記)
 1. 線記号は配線図以下の通りとする。
 電線
 → HV 12 + 2 (100)
 → HV 12 + 3 (100)
 → HV 12 + 6 (100)
 → HV 12 + 2 (100)
 → HV 12 + 3 (100)
 電話線
 → 200

水産機(水産機) 電気設備図 5-1/200